

目 次

着工届書・設計届書に添付する
ものの該当事項に○を囲むこと

1. 着工届書・設計届書
2. 防火対象物・製造所等の概要表
3. 消防用設備等の種類に応じた各設備の概要表
4. 各設備共通の添付書類
 1. 付近見取図 2. 敷地内配置図 3. 届出範囲説明書(増設、改修工事等の場合)
 4. 平面図(設備平面図と兼ねることができる。) 5. 設備平面図 6. 断面図
 7. 使用機器図(検定品を除く。) 8. 配線系統図
5. 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・屋外消火栓設備
 1. 配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。) 2. 水源及び加圧送水装置まわり詳細図
 3. 水源水量計算書 4. 配管の摩擦損失計算書 5. ポンプの吐出量及び全揚程計算書
 6. ポンプ試験成績表又は予想性能曲線図 7. 電源系統図
 8. 非常電源関係図書
 - (1) 設置場所及び据付場所の状況図 (2) 容量計算書 (3) 仕様書 (4) 結線図
 9. 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 10. 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
 11. 水噴霧消火設備にあつては、1 から 10 のほか、
 - (1) 梁伏図 (2) 区画境界堤図 (3) 排水設備図
 12. 泡消火設備にあつては、1 から 10 のほか、
 - (1) 泡消火薬剤貯蔵量計算書 (2) 梁伏図 (3) 防護区画詳細図(高発泡を用いるものに限る。)
 - (4) 排煙上有効な開口部の計算書(屋内に設置する移動式の設備に限る。)
6. 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
 1. 防護区画詳細図(全域放出方式のものに限る。) 2. 配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。)
 3. 配管の摩擦損失計算書 4. 電源系統図 5. 消火剤量計算書
 6. 非常電源関係図書
 - (1) 設置場所及び据付場所の状況図 (2) 容量計算書 (3) 仕様書 (4) 結線図
 7. 排出措置関係図書(粉末消火設備を除く。) 8. 排煙上有効な開口部の計算書(屋内に設置する移動式の設備に限る。)
 9. 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 10. 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
7. 動力消防ポンプ設備
 1. 水源まわり詳細図 2. 水源水量計算書
8. 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備
 1. 電源系統図 2. 受信機の機器図
 3. 非常電源関係図書(別置型に限る。)
 - (1) 設置場所及び据付場所の状況図 (2) 容量計算書 (3) 仕様書 (4) 結線図
 4. 予備電源容量計算書(非常電源を兼ねるものに限る。) 5. 付属装置に関する説明書
 6. 総合操作盤の評価書の写し(総合操作盤を設置するもので自動火災報知設備に限る。)
 7. ガス配管図(ガス漏れ火災警報設備に限る。) 8. 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)
9. 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)
 1. 蓄積音声情報 2. 電源系統図 3. 付属装置に関する説明書 4. 防災センター等の位置及び機能説明書(図)
10. 漏電火災警報器
 1. 電源系統図
11. 非常警報設備
 1. 電源系統図
 2. 非常電源関係図書(複合装置として認定を受けているものを除く。)
 - (1) 設置場所及び据付場所の状況図 (2) 容量計算書 (3) 仕様書 (4) 結線図
12. 避難器具
 1. 取り付け場所詳細図 2. 立面図(降下空間の状況が判るもの。)
 3. 建具図(取り付け部) 4. 避難空地・避難通路の状況図 5. 取り付け具の強度計算書

1 3 . 誘導灯

1 . 電源系統図

2 . 非常電源関係図書(別置型に限る。)

- (1) 設置場所及び据付場所の状況図 (2) 容量計算書 (3) 仕様書 (4) 結線図

1 4 . 消防用水

1 . 水源まわり詳細図 2 . 水源水量計算書

3 . 配管を行うものにあつては、配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの)

4 . 加圧送水装置を用いるものにあつては、1 から 3 のほか

- (1) 加圧送水装置まわり詳細図 (2) 配管の摩擦損失計算書 (3) ポンプの吐出量及び全揚程計算書
(4) ポンプ試験成績表又は予想性能曲線図
(5) 電源系統図
(6) 非常電源関係図書

ア 設置場所及び据付場所の状況図 イ 容量計算書 ウ 仕様書 エ 結線図

5 . 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 6 . 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)

1 5 . 排煙設備

1 . ダクト系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。) 2 . ダクト摩擦損失計算書 3 . 排煙機能力計算書

4 . 排煙ファン試験成績表又は予想性能曲線図 5 . 電源系統図

6 . 非常電源関係図書

- (1) 設置場所及び据付場所の状況図 (2) 容量計算書 (3) 仕様書 (4) 結線図

7 . 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 8 . 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)

1 6 . 連結散水設備

1 . 配管系統図(一般図及び摩擦損失計算のできるもの。) 2 . 配管の摩擦損失計算書

3 . 加圧送水装置関係図書(閉鎖型ヘッドを用いるものに限る。)

- (1) 水源及び加圧送水装置まわり詳細図 (2) 水源水量計算書 (3) ポンプの吐出量及び全揚程計算書
(4) 電源系統図
(5) 非常電源関係図書

ア 設置場所及び据付場所の状況図 イ 容量計算書 ウ 仕様書 エ 結線図

4 . 設備の構成及び操作(作動)順序説明書 5 . 中央管理室等の位置及び機能説明書(図)

1 7 . 連結送水管

1 . 配管系統図 2 . 設計送水圧力計算書

3 . 加圧送水装置を用いるものにあつては、1 及び 2 のほか

- (1) 中間水槽及び加圧送水装置まわり詳細図 (2) 水源水量計算書 (3) 配管の摩擦損失計算書
(4) ポンプの吐出量計算書 (5) ポンプ試験成績表又は予想性能曲線図 (6) 電源系統図
(7) 非常電源関係図書

ア 設置場所及び据付場所の状況図 イ 容量計算書 ウ 仕様書 エ 結線図

4.設備の構成及び操作(作動)順序説明書 5.中央管理室等の位置及び機能説明書(図)

1 8 . 非常コンセント設備

1 . 電源系統図

2 . 非常電源関係図書

- (1) 設置場所及び据付場所の状況図 (2) 容量計算書 (3) 仕様書 (4) 結線図

1 9 . 無線通信補助設備

1 . 出力減衰量の計算書

2 . 増幅器を用いるものにあつては、1 のほか

- (1) 電源系統図
(2) 非常電源関係図書

ア 設置場所及び据付場所の状況図 イ 容量計算書 ウ 仕様書 エ 結線図

2 0 . 火災伝送防止用消火装置

1 . ダクト及び火を使用する設備機器の配置図

2 . 燃料の供給を停止する装置の機器図及び取付図

3 . 電源系統図

4 . 設備の構成及び操作(作動)順序説明書

防火対象物等}の概要表

[illegible]

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A 4 とすること。
2 消防用設備等の設置に係る階について、各階ごとに記入すること。

漏電火災警報器概要表

級 別		一級漏電火災警報器	二級漏電火災警報器	契 約 容 量	
公 称 作 動 電 流 値		mA		検出漏電電流設定値	mA
変流器と本体の互換性		互 換 性	非 互 換 性	製 造 番 号	(変流器) (本体)
取 付 場 所		変 流 器	屋外の電路	第2種接地線	その他 ()
		本 体			
		音 警 装 置			
遮 断 機 構		可燃性蒸気等の種類			
		設 置 場 所			
警 戒 電 路 の 電 圧		V		警戒電路の定格電流	A
製 造 者 名	受信機製造会社			検 定 番 号	
	変流器製造会社			検 定 番 号	
	音警装置製造会社			検定又は鑑定番号	
電 源		AC	V	電 灯 回 路	動 力 回 路
配 線	区 分	使 用 電 線		太 さ	
	操 作 電 源			mm	
	変流器2次の側	屋内配線		mm	
		屋外配線		mm	
		架空配線		mm	
	地 中 配 線			mm	
	音警装置	地下設置		mm	
		架空設置		mm	
		上記以外		mm	
そ の 他					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと

非常警報設備概要表

種 類	放送設備 非常ベル(複合装置 操作装置・一体型 その他) 自動式サイレン																			
使用状況	専 用 共 用 ()																			
増 幅 器	形 式 区 分		電 源		消 費 電 力		出 力													
			A C V D C V		V A		定 格 W 最 大 W													
操 作 部 (操作装置)	制 御 区 分		/ 区 分		制 御 階 数		階 ~ 階													
	設 置 場 所		階		用 途															
	遠隔操作器	設 置 場 所		制 御 区 分	/	タ イ マ ー	分													
起 動 装 置	押 ボ タ ン 非 常 電 話 発 信 機 感 知 器 その他 ()																			
音 響 装 置	鳴 動 区 分		ス ピ ー カ ー				L 級 ス ピ ー カ ー													
	一 斉 ・ 区 分		配 線 方 法		合 計 個 数		型 名		形 式		許 容 入 力	音 圧 感 度	設 置 方 法							
	音 量 調 整 器		2 線 式		ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 計 個				ホーン型 個 コーン型 個 その他 個		W W W	dB dB dB	壁 掛 個 露 出 個 その他 個							
	有 ・ 無		3 線 式																	
	M 級 ス ピ ー カ ー						S 級 ス ピ ー カ ー													
	型 名		形 式		許 容 入 力		音 圧 感 度		設 置 方 法		型 名		形 式		許 容 入 力		音 圧 感 度		設 置 方 法	
			ホーン型 個 コーン型 個 その他 個		W W W		dB dB dB		壁 掛 個 露 出 個 その他 個				ホーン型 個 コーン型 個 その他 個		W W W		dB dB dB		壁 掛 個 露 出 個 その他 個	
	自動式サイレン		直 径		個 数		設 置 方 法		音 圧		定 格									
			mm		個		壁 掛 個 埋 込 個		dB		AC V mA DC V mA									
	電 源	常 用 電 源		A C V		非常電源専用受電設備				電 灯 回 路				動 力 回 路						
		D C V		A H		充 電 方 式		トリクル・浮動		使 用 別		専 用 ・ 共 用								
非 常 電 源		種 別		非常電源専用受電設備				蓄電池設備(内蔵・別置)												
		容 量		V		A H		専 用 ・ 兼 用 の 別		専 用 ・ 兼 用										
配 線	区 分		施 工 方 法				使 用 電 線				太 さ									
	常 用 電 源 回 路										mm									
	非 常 電 源 回 路										mm									
	警 報 回 路										mm									
	起 動 回 路										mm									
製 造 者 名	放 送 設 備 製 造 会 社						認 定 番 号													
	非 常 ベ ル 製 造 会 社						認 定 番 号													
	自 動 式 サ イ レ ン 製 造 会 社						認 定 番 号													
	そ の 他																			
関 連 装 置	自 動 火 災 報 知 設 備 非 常 電 話 その他 ()																			
工 事 者 区 分	電 源 及 び 配 線				機 器 取 付															
備 考	1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること 2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと																			

動力消防ポンプ設備・消防用水概要表

水源	種 別	1. 地下水槽 2. 床上水槽 3. 高架水槽 4. 圧力水槽 5. その他 ()										
	専用・兼用の別	1. 専用 2. 他の消火設備 () と兼用 3. 一般用水と兼用										
	大きさ・有効水量	縦 () m×横 () m×高さ () m = () m ³ 有効水量 () m ³										
	水量確保の方法	1. ボールタップ 2. 電極 3. フート弁間の落差 4. その他 ()										
	吸 管 投 入 口	口 径	cm	個数	個	防火対象物の最遠部分までの水平距離				m		
	採 水 口	接 続 口 径	mm	個数	個	水源の下端から地盤面までの垂直距離				GL +・－ m		
動力ポンプ	種 別	1. 消防ポンプ自動車 2. 手引消防ポンプ 3. 重可搬消防ポンプ 4. 軽可搬消防ポンプ										
	級 別	級	製造者名		規格適合表示		有・無	規格放水量		m ³ /min		
	吸 水 口 等	吸水口内径	mm	放水口内径	mm	放水口の数	個	常置場所から水源までの距離		m		
ホース	消防用吸管	口 径	mm	長さ	m	規格適合表示	有・無	ホースの口径	mm	ホースの長さ	m	
	筒 先	ノズル口径	mm		筒先の本数	本		ホースの本数		本		
配管	主管の口径	mm		充水方法	1. 補助高架水槽に接続 2. その他 ()							
	材質											
	管継手											
加圧送水装置	設置場所	階 室	起動方式	1. 起動用水圧開閉装置 (設定圧力 MPA) 2. その他 ()								
	起動装置	1. 制御盤での直接操作 2. 防災センター等での遠隔操作 3. その他 ()								連絡装置の種類		
	仕 様	ポンプ及び電動機	製造者名	(ポンプ) (電動機)				認定番号				
			定格吐出量	m ³ /min	定格全揚程	m	電 圧	V	出 力	k w		
非常電源	種 別	1. 非常電源専用受電設備 2. 自家発電設備 3. 燃料電池設備 4. 蓄電池設備					容 量	() kVA・() AH				
	専用兼用の別	1. 専用 2. () と兼用										
	製造者名					認定番号						
配線	電線種類又は認定番号	(非常電源回路) (操作回路等)										
	工 事 方 法	(非常電源回路) (操作回路等)										
その他												

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと

誘導灯概要表

機 器								
避 難 口	A級		B級〈BL形〉 (表示面の明るさは 10 以上 20 未満)		B級〈BH形〉 (表示面の明るさは 20 以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通路	A級		B級〈BL形〉 (表示面の明るさは 13 以上 25 未満)		B級〈BH形〉 (表示面の明るさは 25 以上)		C級	
階段・傾斜路に設けるものを除く	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通路(階段・傾斜路に設けるもの)		個	認定番号		客席		個	認定番号
機 能								
点 滅			音声誘導			点滅・音声誘導		
有・無 個			有・無 個			有・無 個		
非 常 電 源								
蓄電池設備	内蔵型 別置型 認定番号	DC	V AH	自家発電設備 ・ 燃料電池設備	単相・三相 V	AC・DC kVA	認定番号	
配 線								
開閉器 設置場所		電線の 種類		工事 方法				
そ の 他								

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること

2 選択肢のある欄は、当該事項を○印で囲むこと

排 煙 設 備 概 要 表

設 置 階								
防 煙 区 画 の 概 要	防 煙 区 画 の 別							
	排 煙 設 備 の 種 別	機 械・ 自 然	機 械・ 自 然	機 械・ 自 然	機 械・ 自 然	機 械・ 自 然	機 械・ 自 然	機 械・ 自 然
	面 積	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	排 煙 口 面 積	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	給 気 口 面 積	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
自然排煙の排煙口の開放方法		1. 手動（ワイヤーロープ・電気信号） 2. 感知器等による連動 3. 防災センター等での遠隔操作						
機 械 排 煙	* 排煙機	専用・兼用の別	1. 専用 2. 防煙区画（ ）と兼用					BCJ評 定 番 号
		風 量	m ³ /min		静 圧		mmAg	
		回 転 数	RPM		電動機出力		k w	
	排煙口・給 気口の開放 等	開放方法	1. 手動（ワイヤーロープ・電気信号） 2. 感知器等による連動 3. 防災センター等での遠隔操作					
		閉鎖方法	1. 現地での直接閉鎖 2. 防災センター等での遠隔操作					
	排煙機・給 気機の起動 方法等	起動方法	1. 防煙区画の手動起動装置 2. 感知器等による連動 3. 防災センター等での遠隔操作					
		停止方法	1. 制御盤による直接操作 2. 防災センター等での遠隔操作					
	風 道 材 質				防火ダンパ ーの有無	1. 有（温度ヒューズ ℃） 2. 無		
防煙壁 材 質								
電 源	種 別	1. 非常電源専用受電設備 2. 自家発電設備 3. 燃料電池設備 4. 蓄電池設備			容 量	（ ）kVA・（ ）AH		
	専用・兼 用の別	1. 専用 2. （ ）と兼用			認定番号			
配 線	電線種類又 は認定番号	(非常電源回路) (操作回路等)						
	工 事 方 法	(非常電源回路) (操作回路等)						
そ の 他								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
 2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと
 3 *印の欄は、排煙機ごとに作成すること

連結散水設備・連結送水管概要表

連 結 散 水 設 備	設 置 階														
	放 水 区 域 別 概 要	放 水 区 域 の 別													
		面 積	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
		天井裏設置の要否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	要 ・ 否	
		散水ヘッドの種別	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	開放・閉鎖	
		ヘッドの設置個数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
	送水口の専用兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用	専用・兼用		
	ヘ ッ ド	開放型	製 造 者 名								認定番号				
		閉鎖型	製 造 者 名					標示温度	℃	検定番号					
	火災覚知方法（開放型の場合）		1. 自動火災報知設備の感知器 2. 閉鎖型スプリンクラーヘッド（ ）℃												
一斉開放弁	種 別	1. 減圧開 2. 加圧開		検定番号				選 択 弁	設置場所			設置個数	個		
連 結 送 水 管	放 水 口	製造者名								認定番号					
		階 別	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階	合 計	
		単口・双口の別												単 口	双 口
		設 置 数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個
	床面からの高さ	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
	放 水 用 器 具 格 納 箱	設置数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個
		格納品	ホース	m× 本 最高使用圧力（ ）MPA					筒先	本	ノズル	種別（ ）口径 mm			
送 水 口	1. 双口 2. 単口	設置数	個	地盤面からの高さ		m		設計送水圧力		MPA					
配 管	専用・兼用の別		1. 専用 2. （ ）と兼用		充水方法		1. 補助高架水槽 2. その他（ ）								
	主管の口径		mm		送水口から最高位までの高さ		m		送水口から最遠ヘッドまでの配管長		m				
	材 質														
	管 継 手														
	弁類の材質														
加 圧 送 水 装 置	設置場所		階 室		水源又は中間水槽		1. 専用 2. （ ）と兼用		有効水量		m ³				
	起動装置		1. 制御盤での直接操作 2. 防災センター等での遠隔操作 3. その他（ ）							連絡装置の種類					
	仕 様 及 び 電 動 機	ポン プ 及 び 電 動 機	製造者名	(ポンプ) (電動機)					認定番号						
		定格吐出量	ℓ /min		定格全揚程		m		電 圧	V		出 力	kW		
電 源	種 別	1. 非常電源専用受電設備 2. 自家発電設備 3. 燃料電池設備 4. 蓄電池設備						容 量		() kVA・() AH					
	専用兼用の別		1. 専用 2. （ ）と兼用		認定番号										
配 線	電線種類又は認定番号		(非常電源回路)						(操作回路等)						
	工 事 方 法		(非常電源回路)						(操作回路等)						
そ の 他															

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること

2 設備の種別により該当する欄に記入し、選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと

非常コンセント設備概要表

階	別	階	階	階	階	階	階	階	階	階	階															
設置	コンセント数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個															
さし込	接続器取付高さ	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m															
幹	線	数																								
非常電源	種	類	非常電源専用受電設備		自家発電設備		燃料電池設備		蓄電池設備																	
	容	量	k V A							A H																
	専用・兼用の別		専				用																			
	製	造	者	名																						
	認	定	番	号																						
配線	回	路	施				工				方		法		使				用				電		線	
	非常電源回路																									
	表示灯回路																									
保護箱	寸	法	c m				×				c m				×				c m							
	材	質																								
その他の																										

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと


無線通信補助設備概要表

	専 用 ・ 共 用〔警察用・管理用・その他()〕							
使 用 区 分	周波数帯域 (1)	～					MHZ	
	周波数帯域 (2)	～					MHZ	
設 備 方 式	漏洩同軸ケーブル		空中線方式		漏洩同軸ケーブル方式と空中線方式			
無線機接続端子	設 置 場 所			設 置 個 数	個			
	許容入力(設計値)	W (連続)		保護箱の大きさ(cm)	() × () × ()			
増 幅 器	設 置 の 有 無	有 ・ 無		型 名				
	利 得	dB		設 置 場 所				
混合器共用器	入 力 端 子 数	個		型 名				
	挿 入 損 失	dB		設 置 場 所				
分 配 器	設 置 個 数	個		型 名				
	挿 入 損 失	dB		設 置 場 所				
空 中 線	設 置 個 数	個		型 名				
	利 得	dB		電圧定在波比	() MHzにて()			
漏洩同軸ケーブル	結 合 損 失	標準	dB/km	伝 送 損 失	標準	dB/km	使用長さ	km
	型 名			耐熱措置の方法				
同 軸 ケーブル	伝 送 損 失	標準	dB/km	使 用 長 さ	km	型 名		
	耐熱措置の方法							
製 造 者 名	漏洩同軸ケーブル			空 中 線				
	分 配 器 等			増 幅 器				
そ の 他								


備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと

電源系統標準図


1

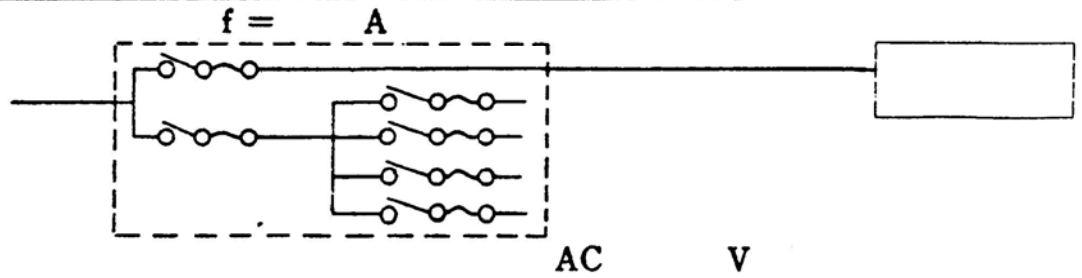


2

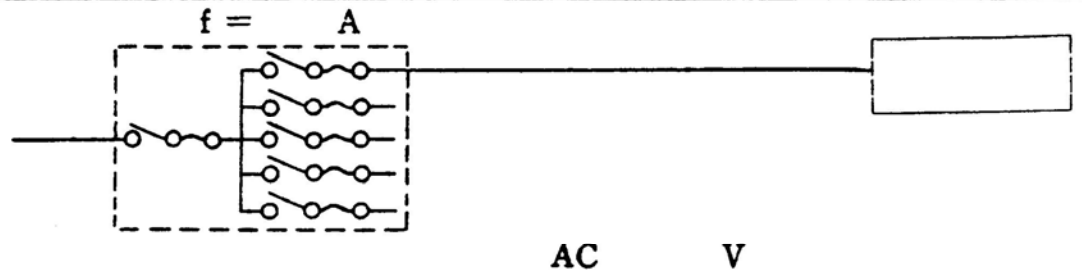

3

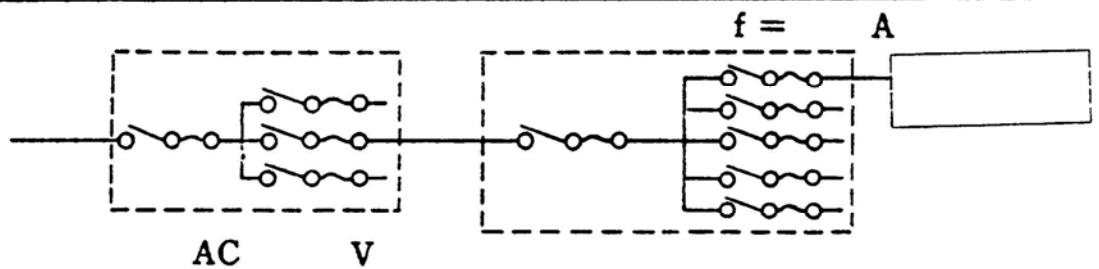

4

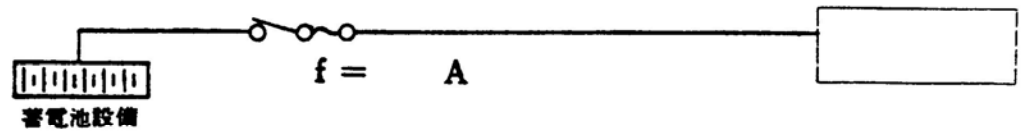

DC ____ V ____ AH

上記以外の場合

(注) 現場と一致する図記号を○でかこみ該当事項を記入すること。

火炎伝走防止用消火装置設計届出書

平成 年 月 日			
様			
住 所		○	
届出者 氏名印			
電話番号			
工 事 の 場 所			
工 事 を 行 う 防 火 対 象 物 の 名 称			
工 事 施 工 者	住 所	(電話番号)	
	氏 名		
工 事 責 任 者	住 所	(電話番号)	
	氏 名		
工 事 の 種 別		1. 新設 2. 増設 3. 改修 4. 移設 5. その他	
着工(予定) 年 月 日	平成 年 月 日	完成予定日	平成 年 月 日
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
 - 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること
 - 3 工事の種別欄は、該当する事項を○印で囲むこと
 - 4 ※印の欄は、記入しないこと

火炎伝走防止用消火装置概要表

設	置	階	階	階	階	階	階	
名	称							
ダ	ク	ト	の	風	速	m/S	m/S	
被 防 護 面 積 等	被 防 護 面 積	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m	
	被 防 護 断 面 積	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	
	被 防 護 長 さ	m	m	m	m	m	m	
消 火 装 置 の 性 能	公 称 防 護 面 積	公称防護面積	m × m	m × m	m × m	m × m	m × m	
		公 称 防 護 断 面 積	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²	cm × cm cm ²
		公称防護長さ	m	m	m	m	m	m
	消火薬剤の種類 及び容量又は重量							
		ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg	ℓ・kg	
	感 知 部	設 置 位 置						
		個 数	個	個	個	個	個	個
		種 類						
		公称作動温度	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	放 出 性 能	放 出 口	設 置 位 置					
個 数			個	個	個	個	個	個
放出導管		長 さ	m	m	m	m	m	m
		継手数	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所	ヶ所
ダンパーの有無		1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	
燃料供給停止装置	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無		
手動起動装置の取付高	m	m	m	m	m	m		
中央管理室等での 放 出 表 示	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無	1. 有 2. 無		
そ の 他								

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと

総合操作盤の概要表

品 名 ・ 型 式			
音 響 装 置		☐ ベル・ ☐ ブザー・ ☐ 音声警報・その他（ ）	
表 示 方 法		☐ CRT・ ☐ グラフィックパネル・ ☐ 窓・その他（ ）	
製 造 会 社 名			
監視場所（副監視）（遠隔監視）		階 室	
電 源	常 用 電 源	AC V	
	非 常 電 源	☐ 非常電源専用受電設備・ ☐ 非常電源（自家発電設備・燃料電池設備）・ ☐ 蓄電池設備 DC V AH	
消 防 用 設 備 等	☐ 屋内消火栓設備		☐ スプリンクラー設備
	☐ 泡消火設備		☐ 不活性ガス消火設備
	☐ 粉末消火設備		☐ 屋外消火栓設備
	☐ ガス漏れ火災警報設備		☐ 放送設備
	☐ 排煙設備		☐ 連結散水設備
	☐ 非常コンセント設備		☐ 無線通信補助設備
	☐		☐
	☐		☐
避 難 設 備 ・ 建 築 設 備 等	☐ 排煙設備		☐ 非常用の照明装置
	☐ 空気調和		☐ 非常用エレベーター
	☐ 防煙区画（構成機器設備）		☐ 非常錠設備
	☐ ガス緊急遮断弁		☐
	☐		☐
	☐		☐
	☐		☐
工事者区分 [設備会社名等を 記入すること]	電 源 工 事		
	配 線 工 事		
	配 線 工 事		
	機 器 の 取 付 工 事		
	機 器 の 取 付 工 事		
	機 器 の 取 付 工 事		
そ の 他			

備考 選択肢の併記してある欄は、該当事項の□印内をチェックすること